


Prix & Qualité

service de l'eau potable

DU SERVICE PUBLIC

Syndicat Intercommunal d'Eau potable
VALLOIRE GALAURE

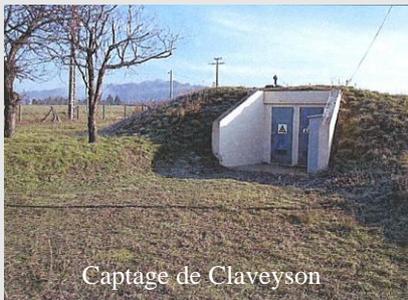

Captage de Claveyson



Captage de St-Uze



Captage de St-Martin-d'Aout



Captage de Manthes



Captage d'Albon

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable pour l'exercice 2019
présenté conformément à l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales.

Adopté le 16 octobre 2020 par le Comité Syndical

EXERCICE
2020

■ CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE	3
■ ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE.....	3
■ CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE.....	3
■ PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE	3
■ CONVENTIONS D'IMPORT OU D'EXPORT	3
■ RESSOURCES EN EAU.....	4
■ NOMBRE D'ABONNEMENTS	4
■ VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS.....	5
■ LONGUEUR DU RESEAU	5
■ TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC DE L'EAUPOTABLE	6
■ FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR.....	6
■ PRIX DU SERVICE DE L'EAU POTABLE.....	6
■ LE PRIX DE L'EAU TARIF HORS REDEVANCE DE POLLUTION DOMESTIQUE	6
■ EVOLUTION DES COMPOSANTES DU TARIF DEPUIS 2006.....	7
■ RECETTES D'EXPLOITATION	7
■ INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE DE L'EAU POTABLE	8
■ QUALITE DE L'EAU.....	8
■ PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU.....	8
■ PERFORMANCE DU RESEAU.....	10
■ INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'EAU POTABLE	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
■ TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L'EXERCICE	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
■ ETAT DE LA DETTE.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
■ ANNEXES	12
■ NOMBRE D'ABONNES PAR COMMUNE.....	12
■ NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS (ESTIMATION).....	13
■ VOLUME VENDU PAR COMMUNE (M ³).....	13
■ NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU	15

■ Caractérisation technique du service public de l'eau potable

■ ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

Le SIE DE VALLOIRE GALAURE regroupe les communes de ALBON, ANDANCETTE, ANNEYRON, BEAUSEMBLANT, BREN, CHATEAUNEUF-DE-GALAURE, CLAVEYSON, FAY-LE-CLOS, LAVEYRON, LENS-LESTANG, MANTHES, MORAS-EN-VALLOIRE, MOTTE-DE-GALAURE, MUREILS, RATIERES, SAINT-AVIT, SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS, SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE, SAINT-MARTIN-D'AOUT, SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE et SAINT-UZE.

■ CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux en vertu d'un contrat ayant pris effet le 1^{er} janvier 2017. La durée du contrat est de 15 ans. Il prend fin le 31 décembre 2031.

■ PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE

Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux sont les suivantes :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements
Entretien	des branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des espaces verts et des plantations, des forages, des installations électriques et de la télégestion, des ouvrages de traitement, recherche de fuites, recherche et élimination de fuites, réparation, robinetterie
Renouvellement	renouvellement compteurs abonnés, des canalisations, des équipements électromécaniques, des équipements hydrauliques, du matériel de traitement

La collectivité prend en charge :

Renouvellement	Renouvellement des branchements, des vannes, des réducteurs, de la voirie, du génie civil
-----------------------	---

■ CONVENTIONS D'IMPORT OU D'EXPORT


Convention	Cocontractant
Convention d'Export Permanent	CHATEAUNEUF-DE-GALAURE
Convention d'Export Permanent	LENTIOL
Convention d'Export Permanent	SAINT-RAMBERT-D'ALBON -
Convention d'Export Permanent	SIE DE LA VEAUNE
Convention d'Export Permanent	SIE DU DOLON

■ RESSOURCES EN EAU

● Volumes produits

Ouvrage	Capacité de production [m³/j]	Production 2017 [m³]	Production 2018 [m³]	Production 2019 [m³]	Production 2020 [m³]	Variation 2019/2020	% volume total produit
MANTHES	5 600	1 122 547	1 072 204	1 006 875	1 004 552	-0.2%	
ALBON	2 000	338 546	375 334	379 876	407 741	7.3%	
Vermeille(Saint Martin d'Aout)	1 600	256 035	250 444	221 078	238 653	8%	
CLAVEYSON	820 ou 1 300	188 476	182 153	167 400	173 251	3.5%	
SAINT UZE	1 600	113 133	92 149	102 462	135 253	32%	
Total produit [m³]		2 018 737	1 972 284	1 877 691	1 959 450	4.4%	

● Evolution des volumes d'eau potable produits

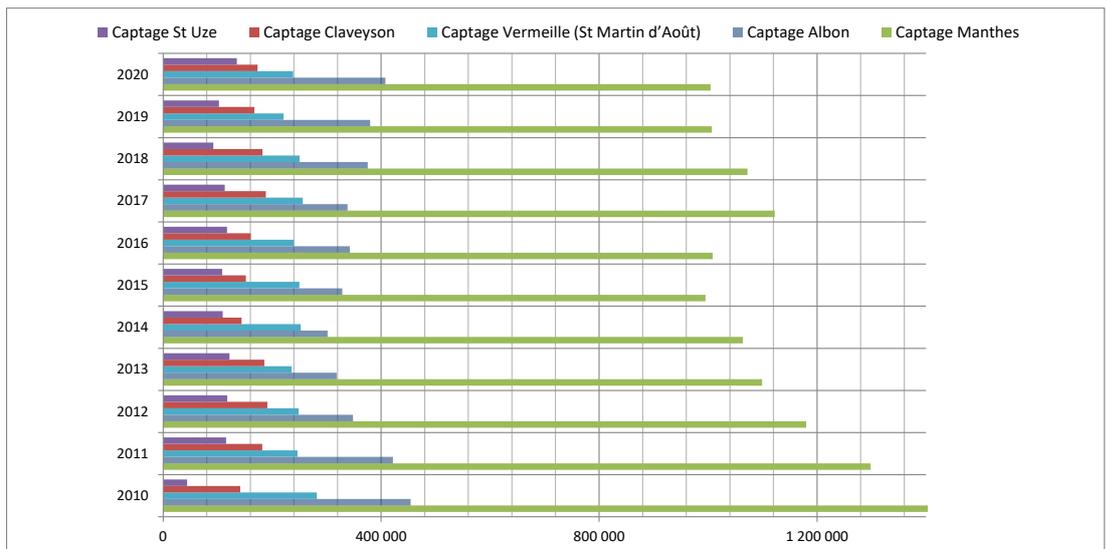


■ NOMBRE D'ABONNEMENTS

Abonnements	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2020 /2019
Nombre d'abonnements domestiques	10 889	11 086	11 245	11 387	11 499	11 694	
Nombre d'abonnements non domestiques	8	8	8	10	10	10	
Nombre total d'abonnements	10 897	11 094	11 253	11 397	11 509	11 709	+ 1,7 %

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement.

● Evolution du nombre total d'abonnements

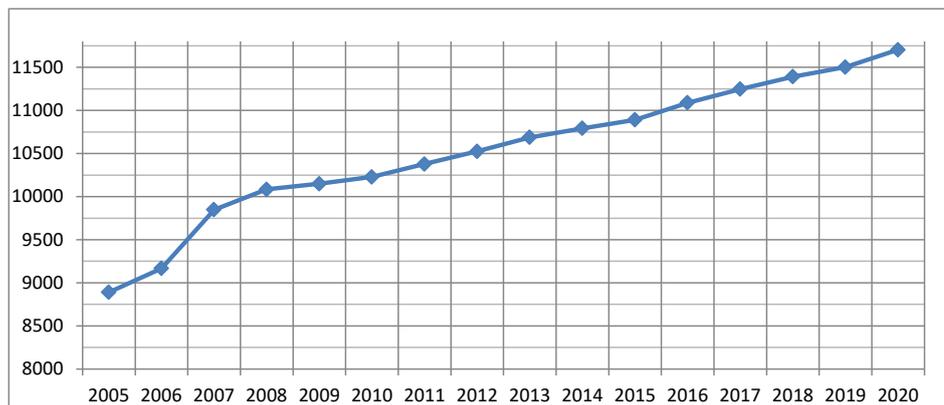


■ VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS

Volumes [m³]	2017	2018	2019	2020	Variation
Volume produit	2 016 237	1 972 284	1 877 691	1 959 450	+ 4.4 %
Volume importé	0	0	0	0	0
Volume exporté	24 598	20 277	33 487	42 619	+ 27 %
Volume mis en distribution	1 991 639	1 952 007	1 841 004	1 913 631	+ 4 %
Volume total vendu aux abonnés	1 263 925	1 268 377	1 258 170	1 281 460	+ 2 %
Volume total vendu aux abonnés ramené 365 jours	1 315 930	1 288 849	1 291 657	1 324 079	+2.5 %

● Détail des exportations d'eau

Export vers	Exporté en 2016 [m³]	Exporté en 2017 [m³]	Exporté en 2018 [m³]	Exporté en 2019 [m³]	Exporté en 2020 [m³]
CHATEAUNEUF-DE-GALAURE	754	2 734	1 364	4 287	7 210
LENTIOL	28 484	13 378	12 626	14 500	17 373
SIE DE LA VEAUNE	2 517	3 567	1 394	0	0
SAINT RAMBERT D'ALBON	0	0	0	0	0
SIE DU DOLON	4 264	4 919	4 893	14 700	18 036
Volume total exporté	- 36 019	- 24 598	20 277	33 487	42 619

● Evolution des volumes vendus aux abonnés et exportés

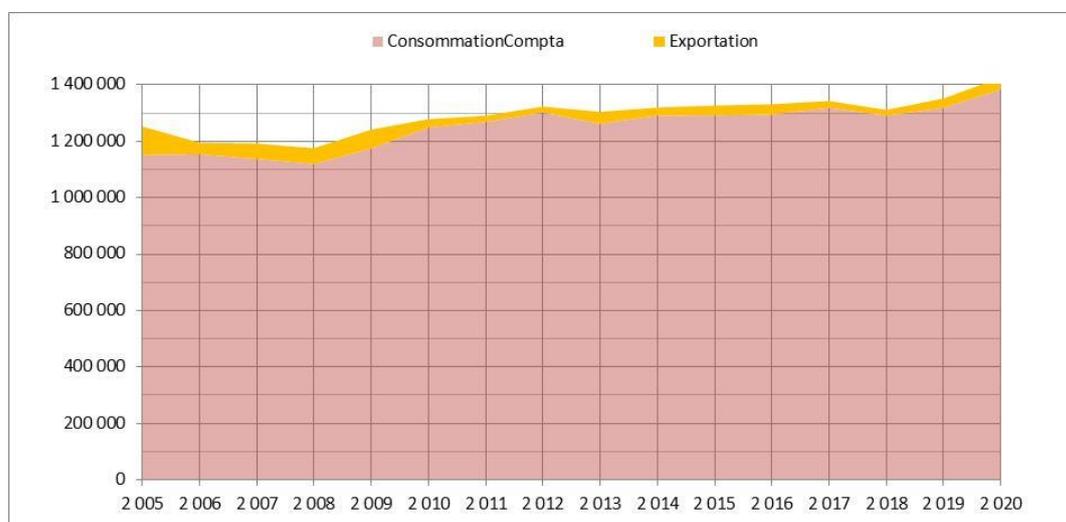

■ LONGUEUR DU RESEAU

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Linéaire du réseau hors branchements en km	662	662	663	664	665	666

■ Tarification et recettes du service public de l'eau potable

■ FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR

L'assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.

Les tarifs concernant la part de la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat.

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

Le service est assujéti à la TVA.

■ PRIX DU SERVICE DE L'EAU POTABLE

Le prix du service comprend une partie fixe ou abonnement et une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement, les volumes sont relevés deux fois par an et les consommations sont payables au vu du relevé.

■ LE PRIX DE L'EAU Tarif hors redevance de pollution domestique

- Evolution du tarif de l'eau

	Désignation	1 ^{er} janvier 2017	1 ^{er} janvier 2018	1 ^{er} janvier 2019	1 ^{er} janvier 2020	1 ^{er} janvier 2021
Part de l'exploitant						
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire* le m ³	39,50	39,93	40,94	41,93	42,3
Part proportionnelle [€ HT/m ³]		0,4144	0,5782	0,5927	0,6070	0,6158
Part de la collectivité						
Part Fixe [€ HT/an]	Abonnement ordinaire* le m ³	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Part proportionnelle [€ HT/m ³]		0,6100	0,5400	0,5700	0,5900	0,5900
Redevances et taxes						
Préservation des ressources [€/m ³]		0,0907	0,0934	0,0700	0,0749	0,0711
Lutte pollution [€/m ³]		0,2900	0,2900	0,2700	0,2700	0,2800
TVA		5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %


* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

- Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

	1 ^{er} jan 2017	1 ^{er} jan 2018	1 ^{er} jan 2019	1 ^{er} jan 2020	1 ^{er} jan 2021	Variation	Variation EXPLOITANT + COLLECTIVITE (HT)
Exploitant	89,23	109,31	112,06	114,77	116,42	+ 2,42 %	2.4 %
Collectivité	104,20	95,80	99,40	101,80	101,80	0 %	
Préservation des ressources	10,88	11,21	8,40	8,99	8,53	- 5.12 %	
Lutte pollution	34,80	34,80	32,40	32,40	33,60	+ 3.7 %	
TVA	13,15	13,81	13,87	14,19	14,32	+ 0.92 %	
Total [€ TTC]	252,26	264,93	266,13	272,15	274,67	+0.93 %	

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³:

2,29 € TTC/m³

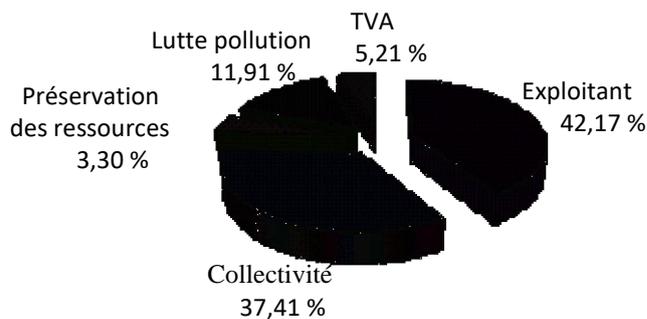

■ EVOLUTION DES COMPOSANTES DU TARIF DEPUIS 2006

Composantes de la facture d'un usager consommant 120 m³ (valeurs au 1^{er} janvier de chaque année hors TVA et hors redevance pollution).

Année	Exploitant [€]	Collectivité [€]	Tiers [€]	Total hors TVA [€]	TTC au m ³ pour 120 m ³ [€]	Répartition	
						Exploitant	Collectivité
2006	67,39	83,60	8,40	159,39	1,40	42,3 %	52,4 %
2007	68,39	84,68	6,00	159,07	1,40	43,0 %	53,2 %
2008	70,68	88,80	10,20	169,68	1,49	41,7 %	52,3 %
2009	72,04	88,80	33,00	193,84	1,70	37,2 %	45,9 %
2010	73,56	91,20	33,00	197,76	1,74	37,2 %	46,1 %
2011	75,01	93,60	34,01	202,62	1,78	37,0 %	46,2 %
2012	77,47	96,00	35,45	208,92	1,84	38,2 %	46,0 %
2013	84,15	100,80	43,80	228,75	2,01	36,8 %	44,1 %
2014	85,30	100,80	45,60	231,70	2,04	36,8 %	43,5 %
2015	85,95	100,80	45,68	232,43	2,04	37,0 %	43,4 %
2016	94,10	104,20	45,25	243,55	2,14	38,6 %	42,8 %
2017	89,23	104,20	45,68	239,11	2,10	37,3 %	43,6 %
2018	109,31	95,80	46,01	251,12	2,21	41,3 %	36,2 %
2019	112,06	99,40	40,80	252,26	2,22	42,1 %	37,3 %
2020	114,77	101,80	41,39	257,96	2,27	42,1 %	37,4 %
2021	116,42	101,80	42,53	260,35	2,29	44,7 %	39,1 %

■ RECETTES D'EXPLOITATION

- Recettes de la collectivité

	2017	2018	2019	2020	Variation
Recettes de vente d'eau	967 414 €	1 018 457 €	1 100 457 €	1 140 205 €	3.61 %

- Recettes de l'exploitant

	2017	2018	2019	2020	Variation
Recettes de vente d'eau	1 137 190	1 208 675	1 240 688	1 287 402	3.77 %
Autres recettes					
Recettes liées aux travaux à titre exclusif	178 366	406 325	216 818	174 961	- 19,31 %
Recettes liées aux travaux	81 739	77 096	76 577	69 067	- 9.81 %
Total des recettes	1 397 295	1 692 096	1 534 083	1 531 430	- 0.17 %

■ Indicateurs de performance du service de l'eau potable

■ QUALITE DE L'EAU

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-103 du Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l'ARS. Parallèlement l'exploitant vérifie la qualité de l'eau distribuée, par des analyses menées dans le cadre de l'autocontrôle.

Résultats du contrôle réglementaire sur l'ensemble du réseau :

	Nombre de prélèvements réalisés	Nombre de prélèvements Non conformes	% de conformité
Conformité bactériologique	80	0	100 %
Conformité physico-chimique	80	0	100 %

	captage	eau traitée	distribution
	Nombre de prélèvements	Nombre de prélèvements	Nombre de prélèvements
Manthes - Île Forage Profond	2	3	17
Manthes - l'Île Puits Alluvions	3		
Albon – Près Nouveau	3	3	10
St Uze – Les Serves	5	1	5
Claveyson – Le Château	4	3	6
St Martin d'Aout - Vermeille	5	3	7
Total	22	13	45

Qualité des eaux brutes

Captages « captages prioritaires SDAGE » de Manthes (54% des volumes prélevés) :

- Captage de l'Île Forage Profond

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués par l'ARS :

Année	Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2020	2	100 %	100 %
2019	4	100%	100%
2018	4	100%	100%

- Captage de l'Île Puits Récent Alluvions

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués par l'ARS :

Année	Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2020	3	100 %	100 %
2019	4	100%	100%
2018	4	100%	100%

La teneur moyenne en nitrates en 2019 est de 36 mg/L. Elle était en baisse depuis 2014 où la limite réglementaire de 50mg/L avait été dépassée et se stabilise aujourd'hui

autour des 35 mg/L. Cela pourrait s'expliquer par les faibles précipitations enregistrées depuis 2015. Les herbicides interdits et leurs métabolites (atrazine) sont encore quantifiés en 2020 mais sans dépasser la limite de qualité fixée à 0,1µg/L. Le métolachlore (R+S) n'a pas été retrouvé. D'autres molécules sont retrouvées sur ces eaux brutes mais aucune limite réglementaire n'existe pour ces dernières.

Un programme d'action afin de préserver la qualité de l'eau est mise en œuvre depuis 2018 sur l'aire d'alimentation de ces 2 captages (AAC) en partenariat avec le Syndicat Intercommunal Eau Potable Epinouze Lapeyrouse-Mornay propriétaire d'un captage partageant la même AAC. Il est financé avec le concours de l'Agence de l'Eau RMC.

Captage « captage prioritaire SDAGE » des Près-Nouveau à Albon (20% des volumes prélevés) :

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués par l'ARS :

Année	Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2020	3	100%	100%
2019	4	100%	100%
2018	4	100%	100%
2017	4	100%	100%

La teneur moyenne en nitrates en 2020 est de 28 mg/L. Elle est en baisse depuis 2014 où une teneur de 44,4 mg/L avait été atteinte. Cela pourrait s'expliquer par les faibles précipitations enregistrées depuis 2015. L'atrazine, herbicide interdit et ses métabolites sont encore quantifiés en 2020 mais entre 2 et 15 fois inférieures à la limite de qualité fixée à 0,1µg/L.

Un programme d'action afin de préserver la qualité de l'eau a été mise en œuvre sur l'aire d'alimentation du captage (AAC) entre 2017 et 2020. Un nouveau programme va être lancé en 2021. Ils sont financés avec le concours de l'Agence de l'Eau RMC. Les premières actions ont été lancées en 2014.

Captage Les serves à Sainte-Uze (5% des volumes prélevés)

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués par l'ARS :

Année	Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2020	5	100%	100%
2019	4	100%	100%
2018	1	100%	100%
2017	4	100%	100%

L'ARS a pas réalisé 1 analyse sur la teneur en nitrates. La concentration en nitrates était de 13 mg/L.

Captage Le Château à Claveyson (8% des volumes prélevés)

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués par l'ARS :

Année	Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2020	4	100%	100%
2019	5	100%	100%
2018	4	100%	100%
2017	6	100%	100%

L'ARS n'a pas réalisé d'analyse sur la teneur en nitrates.

Captage La Vermeille à Saint Martin d'Août (13% des volumes prélevés)

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués par l'ARS :


Année	Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2020	5	100%	100%
2019	4	100%	100%
2018	4	100%	100%
2017	6	100%	100%

L'ARS a pas réalisé 1 analyse sur la teneur en nitrates. La concentration en nitrates était de 9 mg/L.


■ PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

Ressource	Indice d'avancement de la protection de la ressource
Manthes	80 %
Albon	80 %
Vermeille	80 %
Claveyson	80 %
Saint-Uze	80 %

■ PERFORMANCE DU RESEAU

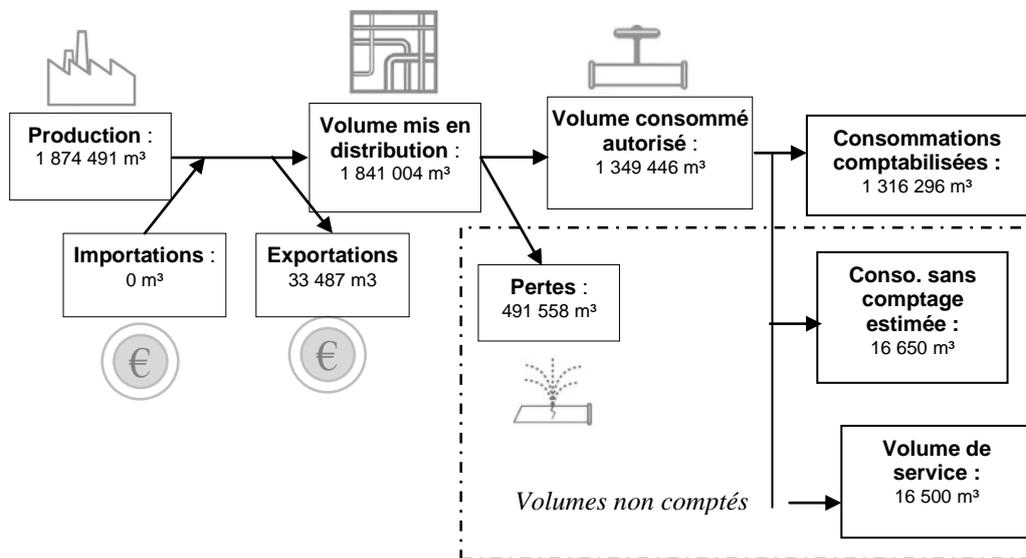


Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,...) sont évalués à 16 500 m³.

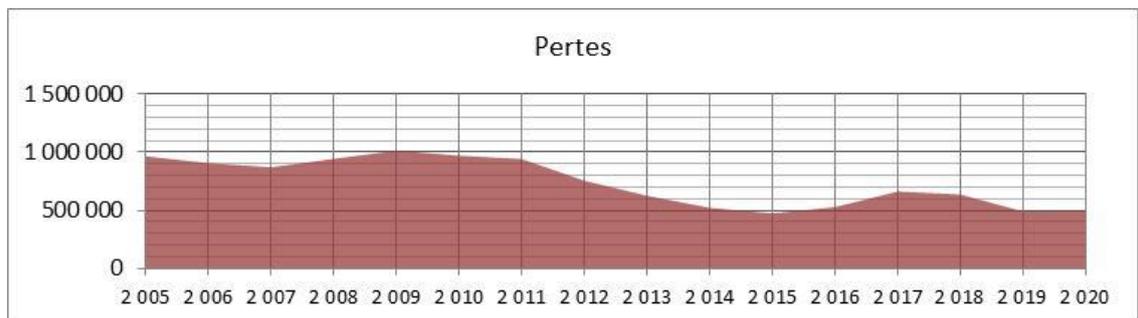

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :


- rendement du réseau de distribution =
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de service) / (volume produit + importations)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rendement du réseau de distribution [%]	58,2	58,4	63,8	68	72,1	74,1	71,8	67,2	67,6	73,8	74.5

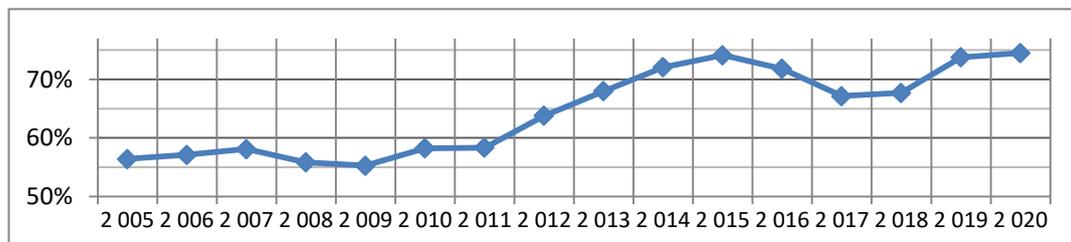


- indice des volumes non comptés = ILVNC
(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / longueur du réseau hors branchements

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/j]	4,4	4,1	3,19	2,7	2,3	2,09	2,23	2,79	2,74	2,16	2.18

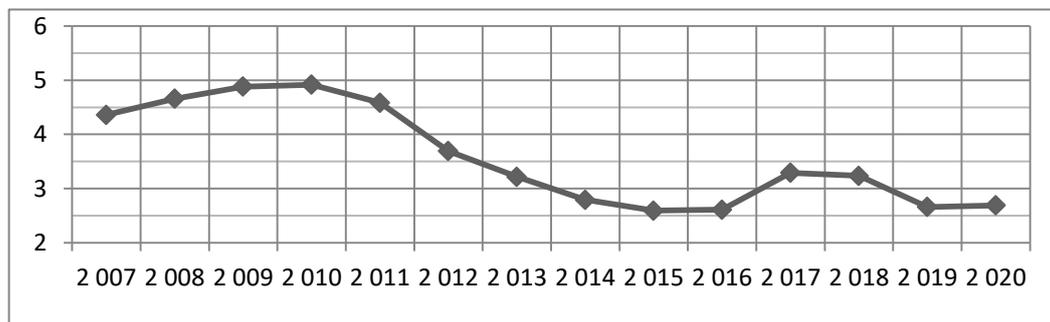

- indice linéaire de pertes en réseau = ILP
pertes / longueur du réseau hors branchements


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/j]	4,4	4,4	4,1	3,2	2,6	2,2	2,0	2,17	2,74	2,64	2,02	2.05

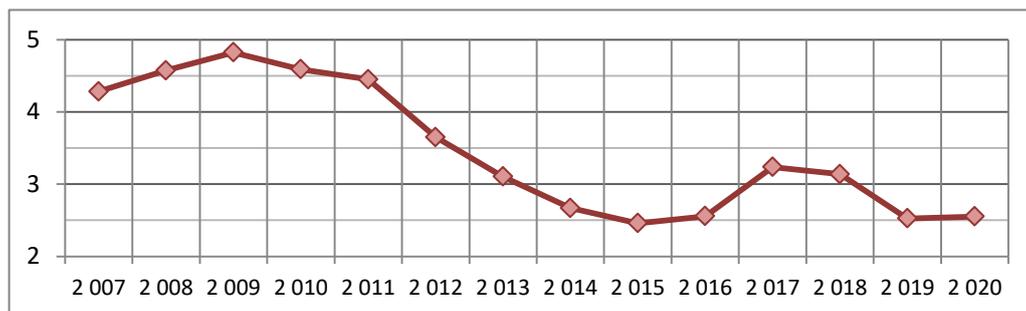

■ Annexes


■ NOMBRE D'ABONNES PAR COMMUNE

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ALBON	876	875	884	902	916	920	930	943
ANDANCETTE	622	641	655	657	661	658	665	681
ANNEYRON	1840	1849	1872	1896	1927	1950	1 995	2 028
BEAUSEMBLANT	600	606	612	628	640	655	674	684
BREN	274	271	274	277	290	300	306	311
CHATEAUNEUF DE GALAURE	531	555	558	588	598	599	604	608
CLAVEYSON	379	382	385	396	401	417	418	420
FAY LE CLOS	86	84	85	86	86	88	96	96
LA MOTTE DE GALAURE	350	348	351	356	362	359	366	365
LAVEYRON	519	530	522	536	552	568	578	588
LENS LESTANG	410	405	402	418	430	438	434	442
MANTHES	282	285	290	299	299	306	308	308
MORAS EN VALLOIRE	332	335	334	335	336	341	334	344
MUREILS	164	166	172	173	176	179	180	181
RATIERES	121	126	130	129	129	133	129	133
SAINT AVIT	136	138	133	132	139	142	145	143
SAINT BARTHELEMY DE VALS	819	833	839	848	862	872	876	899
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE	295	298	303	305	302	302	305	307
SAINT MARTIN D'AOUT	173	175	173	176	179	183	184	185
SAINT SORLIN EN VALLOIRE	944	957	985	1000	1006	1016	1 002	1 035
SAINT UZE	935	933	933	952	957	966	975	1 003
TOTAL	10688	10792	10892	11089	11248	11392	11 504	11704

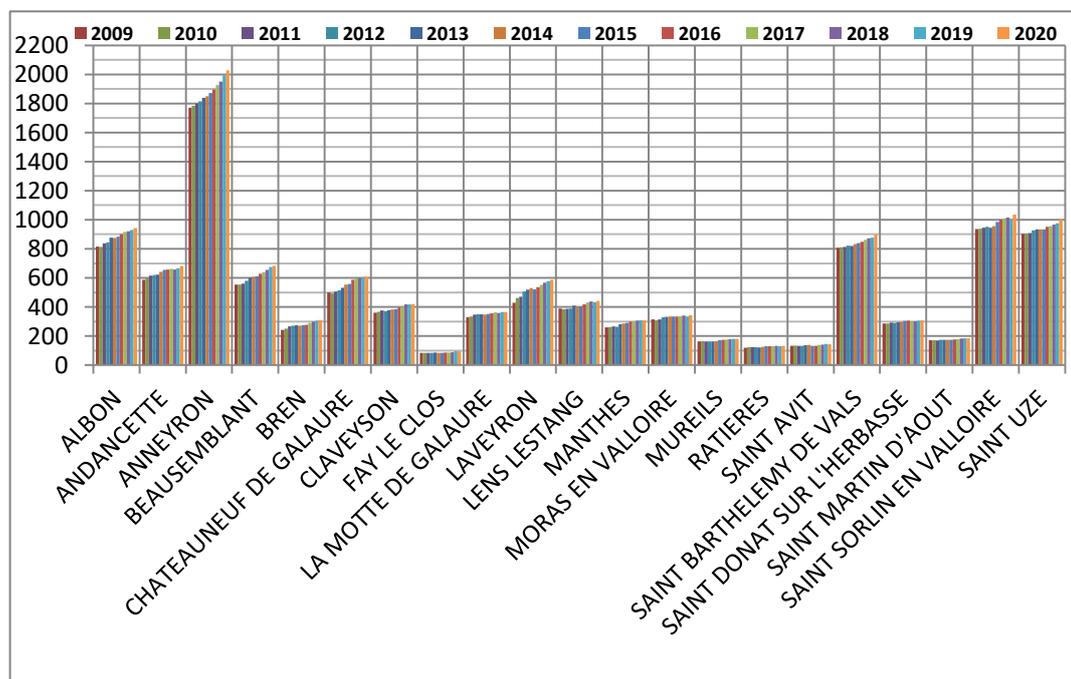


■ NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS (ESTIMATION)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ALBON	1768	1766	1774	1821	1856	1912	1968	1973
ANDANCETTE	1285	1309	1323	1348	1361	1374	1369	1375
ANNEYRON	3970	3969	3968	4016	3982	4016	4055	4091
BEAUSEMBLANT	1337	1353	1377	1409	1443	1445	1463	1458
BREN	547	547	547	554	556	559	565	572
CHATEAUNEUF DE GALAURE	1434	1499	1507	1588	1615	1617	1631	1670
CLAVEYSON	914	936	906	919	906	898	890	888
FAY LE CLOS	160	162	166	171	172	172	170	167
LA MOTTE DE GALAURE	786	789	789	797	794	800	804	810
LAVEYRON	1001	1032	1025	1133	1141	1161	1181	1204
LENS LESTANG	845	848	848	832	835	867	887	911
MANTHES	647	665	680	689	684	679	680	680
MORAS EN VALLOIRE	635	636	645	653	663	662	673	682
MUREILS	382	408	433	450	472	475	474	473
RATIERES	284	284	279	275	278	280	282	282
SAINT AVIT	330	322	316	314	312	307	311	314
SAINT BARTHELEMY DE VALS	1927	1958	1950	1927	1903	1919	1929	1900
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE	693	700	712	717	710	710	717	729
SAINT MARTIN D'AOUT	417	425	417	407	395	399	401	399
SAINT SORLIN EN VALLOIRE	2175	2178	2234	2239	2252	2265	2283	2299
SAINT UZE	1968	1997	2000	2028	2036	2051	2065	2068
TOTAL	23 505	23 783	23 896	24 286	24 365	24 568	24 798	24 945

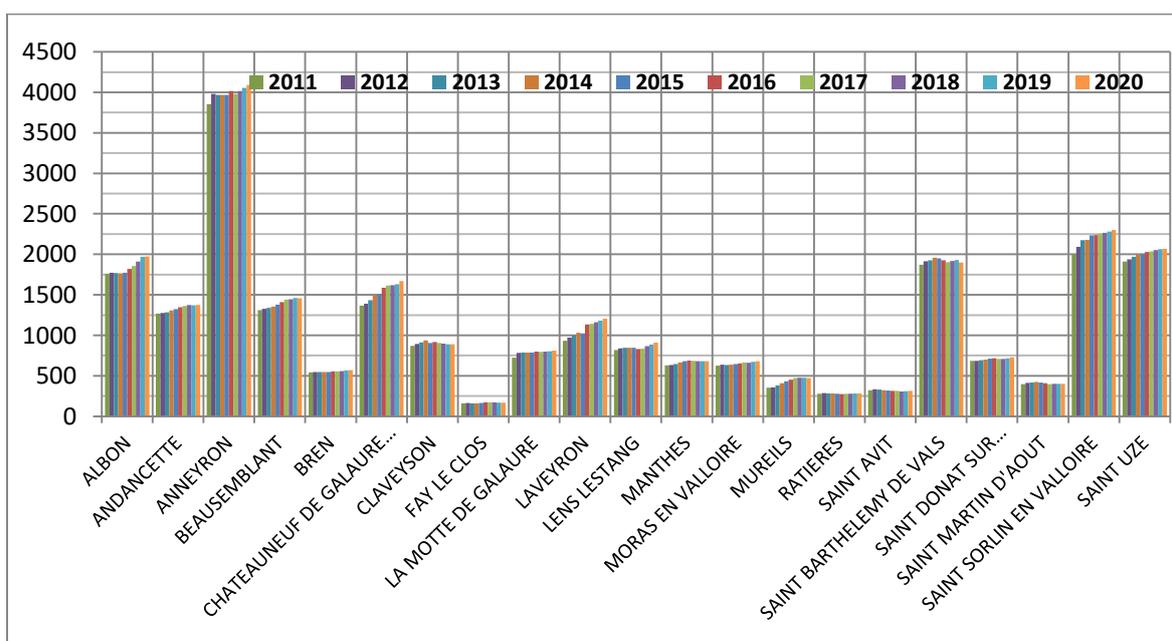

■ VOLUME VENDU PAR COMMUNE (m³)

	2 015	2016	2017	2018	2019	2020
ALBON	113 778	99 428	113 644	100 655	117 480	138 247
ANDANCETTE	57 589	53 437	56 690	58 558	47 564	55 419
ANNEYRON	188 882	200 365	201 208	208 006	211 477	208 433
BEAUSEMBLANT	65 916	62 001	66 789	81 941	75 060	78 312
BREN	36 254	33 929	33 971	35 611	32 285	36 743
CHATEAUNEUF DE GALAURE	87 978	99 893	135 740	146 174	145 891	126 132
CLAVEYSON	44 891	46 038	45 524	49 191	44 188	48 767
FAY LE CLOS	7 592	8 680	10 661	9 419	10 779	10 864
LA MOTTE DE GALAURE	31 845	36 701	39 110	37 775	35 545	35 333
LAVEYRON	51 885	51 130	47 330	49 061	53 537	50 701
LENS LESTANG	40 373	38 071	39 046	33 149	33 708	36 677
MANTHES	22 534	20 404	26 095	21 861	23 497	23 850
MORAS EN VALLOIRE	24 361	27 463	28 274	27 579	32 230	24 231
MUREILS	16 598	17 398	22 987	20 260	22 708	22 430
RATIERES	15 584	17 021	16 836	13 159	18 020	22 310
SAINT AVIT	15 681	14 603	18 060	15 912	16 448	13 521
SAINT BARTHELEMY DE VALS	94 163	92 966	104 507	100 306	95 688	100 883
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE	44 443	44 735	46 000	48 167	39657	45 184
SAINT MARTIN D'AOUT	17 962	19 785	19 757	18 010	17 711	19 137
SAINT SORLIN EN VALLOIRE	88 085	91 817	87 956	100 848	100 384	94 688
SAINT UZE	92 078	94 043	100 740	92 735	84 313	89 597
TOTAL	1 158 472	1 169 908	1 260 925	1 268 377	1 258 170	1 281 460

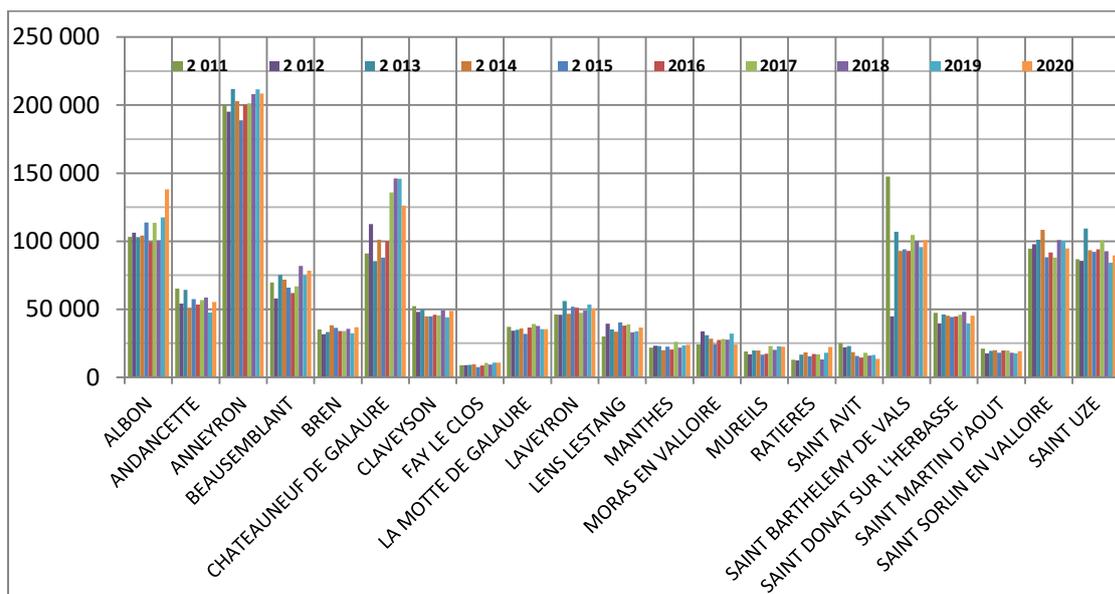

■ CONSUMMATION MOYENNE PAR ABONNEMENT ET PAR COMMUNE (m³/abonné)

Communes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ALBON	129	110	124	109	126	147
ANDANCETTE	88	81	86	89	72	81
ANNEYRON	101	106	104	107	106	103
BEAUSEMBLANT	108	99	104	125	111	114
BREN	132	122	117	119	106	118
CHATEAUNEUF DE GALAURE	158	170	227	244	242	207
CLAVEYSON	117	116	114	118	106	116
FAY LE CLOS	89	101	124	107	112	113
LA MOTTE DE GALAURE	91	103	108	105	97	97
LAVEYRON	99	95	86	86	93	86
LENS LESTANG	100	91	91	76	78	83
MANTHES	78	68	87	71	76	77
MORAS EN VALLOIRE	73	82	84	81	96	70
MUREILS	97	101	131	113	126	124
RATIERES	120	132	131	99	140	168
SAINT AVIT	118	111	130	112	113	95
SAINT BARTHELEMY DE VALS	112	110	121	115	109	112
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE	147	147	152	159	130	147
SAINT MARTIN D'AOUT	104	112	110	98	96	103
SAINT SORLIN EN VALLOIRE	89	92	87	99	100	91
SAINT UZE	99	99	105	96	86	89
MOYENNE	106	106	112	111	109	109
MAXI	158	170	227	244	242	207
MINI	73	68	84	71	72	70

■ NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU